

**AFRISO**AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, Kościelna 7
42-677 Czekanów
Poland / Polska / Polen /
Pologne / Польшаwww.afriso.com
www.afriso.pl
www.afriso.de
www.groupeafriso.fr**AHS 500 / 560**Full operating manual / Pełna instrukcja / Vollständige Betriebsanleitung / Manuel d'utilisation complet /
Полная инструкция по эксплуатацииScan QR code / Zeskanuj kod QR / Scanne den QR-Code /
Scannez le code QR / Отсканируй QR-код

Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.

Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.

Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.

Risque de brûlure par fluide chaud! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.

Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.

Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность

		max. 30% glycol 		
EN 12828	H ₂ O			



Product / Produkt / Produkt / Produit / Продукт

Art. #					
77 500 00	max. 2,0 m³/h	G1" F	max. 10 bar	max. 120°C	-
77 560 00	max. 2,1 m³/h	G1" F	max. 3 bar	max. 90°C	14 000 Gs


Construction / Budowa / Konstruktion / Vue éclatée / Конструкция

AHS 500	AHS 560		
1	1	2	3


Mounting / Montaż / Montage / Montage / Монтаж

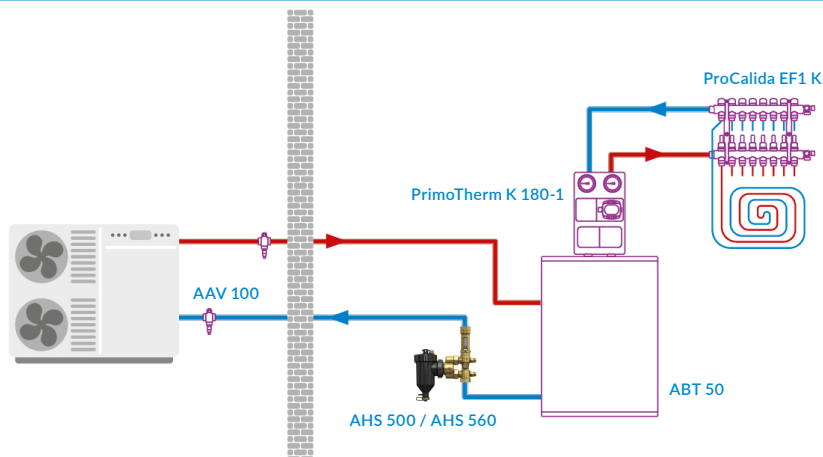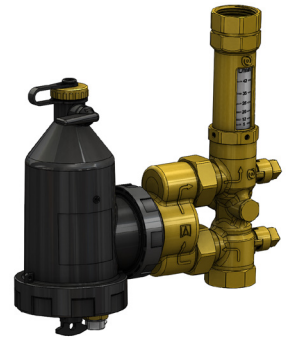



OPTION

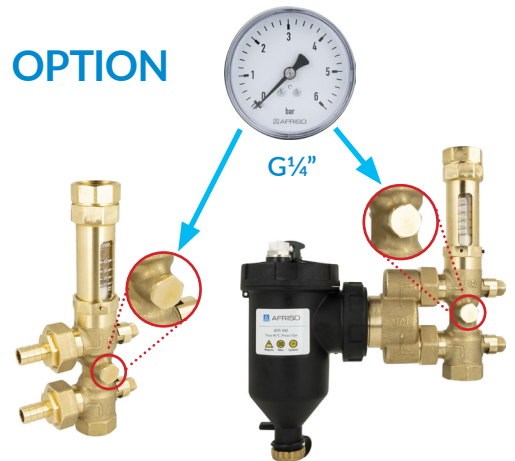


Maintenance / Konserwacja / Wartung / Entretien / Обслуживание

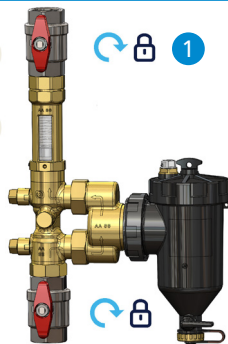

OR

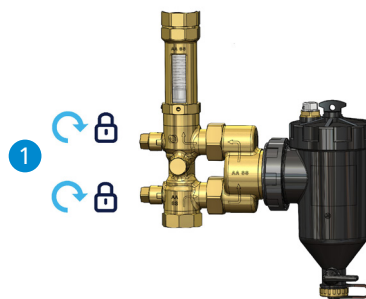

AHS 500

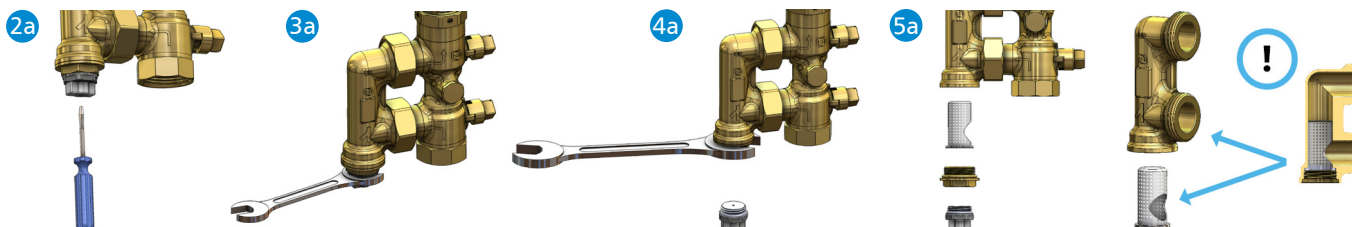

AHS 560

