

**AFRISO**

AFRISO Sp. z o.o.

Szalsza, Kościelna 7
42-677 Czekanów
Poland / Polska / Polen /
Pologne / Польшаwww.afriso.comwww.afriso.plwww.afriso.dewww.groupeafriso.frwww.afriso24.ru**ATM****Kvs 3,2 m³/h, Kvs 4,2 m³/h**Full operating manual / Pełna instrukcja / Vollständige Betriebsanleitung / Manuel d'utilisation complet /
Полная инструкция по эксплуатацииScan QR code / Zeskanuj kod QR / Scanne den QR-Code /
Scannez le code QR / Отсканируй QR-код**Warning! / Uwaga! / Achtung! / Note! / Внимание!**


Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.

Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.

Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.

Risque de brûlure par fluide chaud ! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.

Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.

Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность**Product / Produkt / Produkt / Produit / Продукт**

Art. #



DN



Kvs [m³/h]



12 761 10

20÷43°C

20

G1"

3.2

12 763 10

35÷60°C

max. 10 bar

max. 90°C

12 881 10

20÷43°C

25

G1 1/4"


4.2

12 883 10


35÷60°C

Mounting / Montaž / Montage / Montage / Монтаж


1

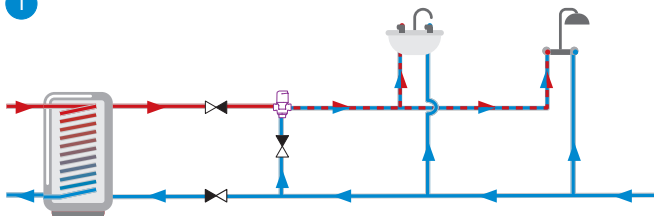



3

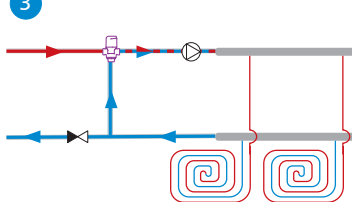

2

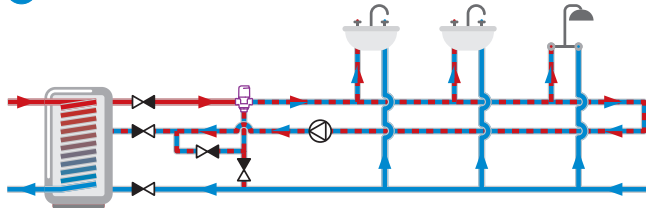

4

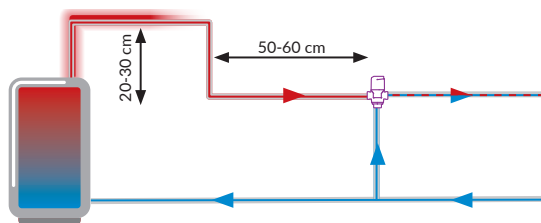

Construction / Budowa / Konstruktion / Vue éclatée / Конструкция



Operation / Użytkowanie / Verwendung / Utilisation / Эксплуатация

Setting	Temperature	
	20÷43°C	35÷60°C
1	20°C	35°C
2	25°C	40°C
3	30°C	47°C
4	34°C	51°C
5	39°C	56°C
6	43°C	60°C