



SCHEMAT ELEKTRYCZNY

4. Podłączenie urządzeń innych niż siłowniki elektrotermiczne za pomocą listwy centralnej (KL06-M, KL08NSB, KL08RF), np. pompy, siłowniki, elektryczne maty grzewcze.

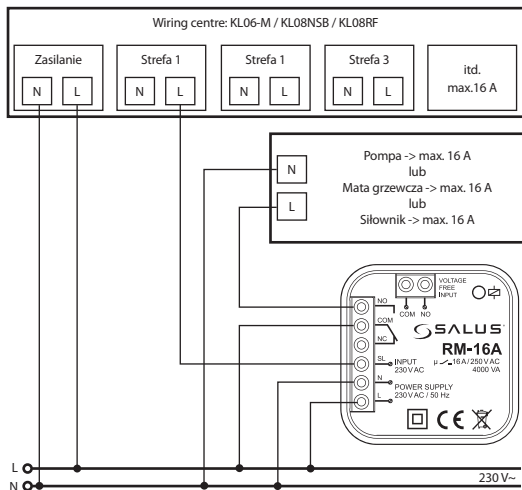


SCHEMAT ELEKTRYCZNY

1. Podłączenie termostatu z przekaźnikiem napięciowym 230 V (np. VS30W, VS35W, HTRS230, HTRP230) do kotła gazowego, który wymaga wyjścia beznapięciowego NO/COM.

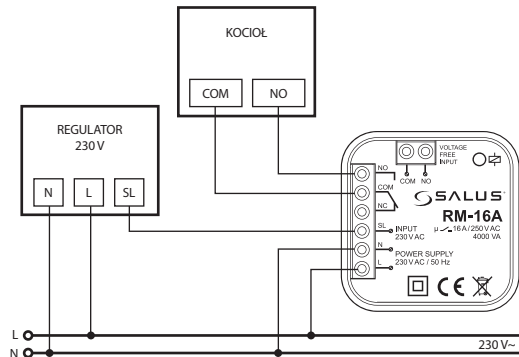

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

2. Podłączenie regulatora temperatury SALUS z przekaźnikiem NO/COM (np. 091FL) ze sterownikiem kotła, który wymaga wyjścia NC/COM (wyjście NC/COM jest zwykle wymagane w sterownikach kotłów na paliwo stałe).

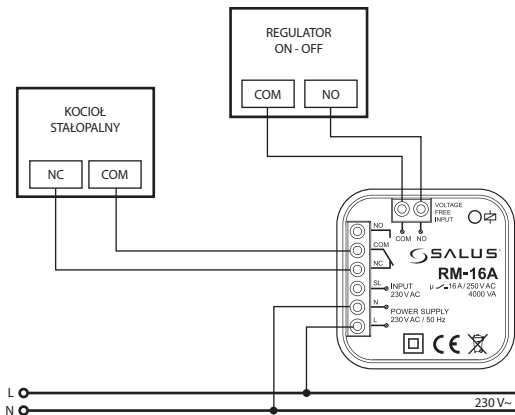

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

3. Podłączenie odbiornika o mocy większej niż dopuszczalna moc przekaźnika w regulatorze. Maksymalny pobór prądu urządzenia elektrycznego nie może przekraczać 16 A.

